

V-체크마크 사용지침

BS 01


인증마크/그리드

Accreditation Mark & Grid

인증마크는 신뢰감과 공신력을 상징하는 사각의 테두리와 승인, 검사, 인증을 상징하는 V-Check 표시를 결합하여 대한민국 대표 공동인증마크임을 표현하였으며 신뢰와 미래 지향적 이미지의 Blue와 Yellow 색상을 사용하였다. 인증마크의 사용은 본 매뉴얼 CD-Rom에 수록된 원고용 파일을 출력하여 사용하는 것을 원칙으로 하나 적용매체의 특성상 대형 확대가 필요한 경우에는 그리드 비례규정에 따라 정확하게 제작·사용한다.





Grid

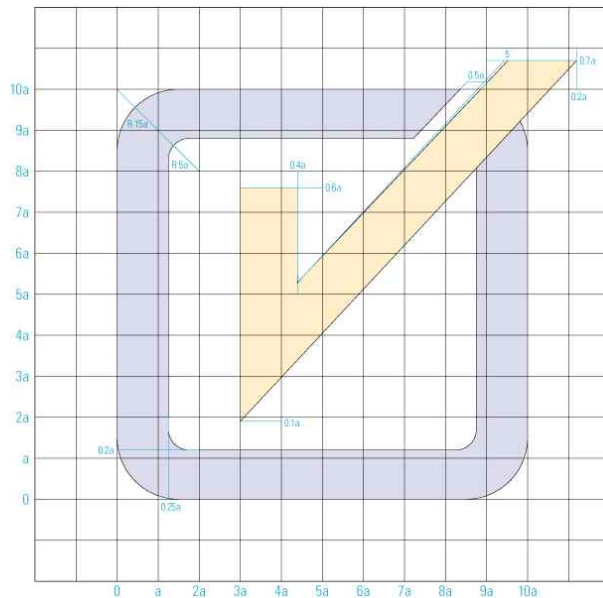

신청자는 V체크마크 인증을 받은 제품에 한하여 공장 출하 시에 KOLAS 인정마크를 부착하는 것이 허용되며, 이 경우 아래 1. 도안모형과 같이 KOLAS 인정마크와 V체크마크를 같이 병기할 수 있다. (단, 스킴타입 1a는 제외)

1. 도안모형

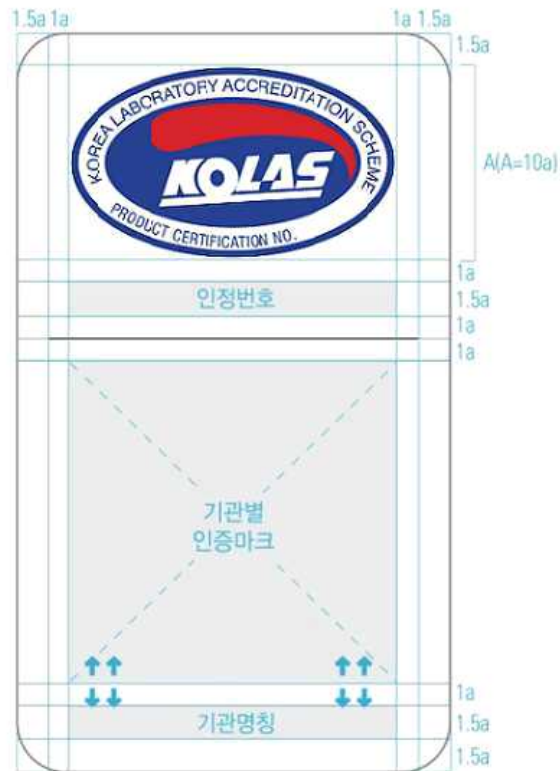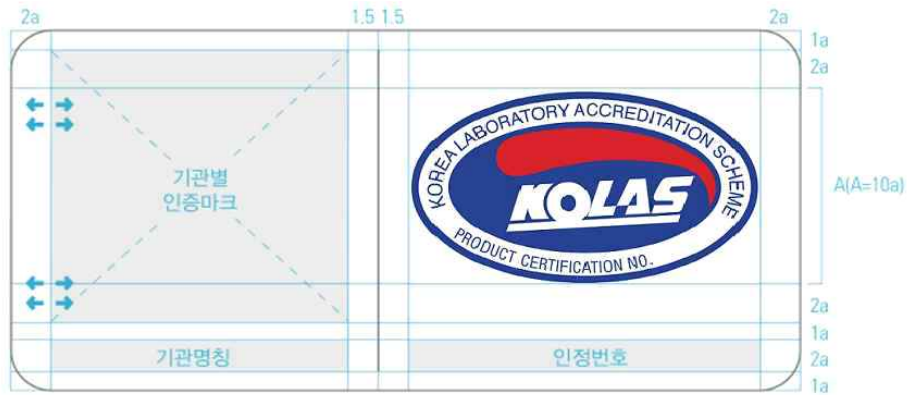

2. 도안요령

- 가. 가로타입의 경우 인증기관 마크의 크기를 상하에 맞추고 인증기관 마크의 가로크기가 크거나 작을 경우 화살표 표시가 있는 부분을 기준으로 조정하여 사용할 수 있다.
- 나. 세로타입의 경우 인증기관 마크의 크기를 좌우에 맞추고 인증기관 마크의 가로크기가 크거나 작을 경우 화살표표시가 있는 부분을 기준으로 조정하여 사용할 수 있다.

인증마크의 색상

Accreditation Mark Color Versions

인증마크의 색상은 인증마크의 이미지를 어떠한 조건에서도 일관되게 표현하기 위한 색상활용 지침이므로 정확한 색상 표현이 유지될 수 있도록 세심하게 관리한다.

이 경우, 패턴이나 장식적 목적을 위해 명시성이나 명도대비가 약한 패턴형, 형압 표현 등을 제한적으로 허용한다.

Primary Color



KAS Blue

Spot Color: PANTONE 2945 C

Process Color: C 100% + M 65% + K 10%



KAS Yellow

Spot Color: PANTONE 144 C

Process Color: M 45% + Y 100%

Secondary Colors



KAS Blue

Spot Color: PANTONE 2945 C

Process Color: C 100% + M 65% + K 10%



KAS Yellow

Spot Color: PANTONE 144 C

Process Color: M 45% + Y 100%



KAS Dark Gray

Spot Color: PANTONE 425 C

Process Color: K 70%



KAS Gold

Spot Color: PANTONE 874 C

Material Color: Metallic Gold



KAS Silver

Spot Color: PANTONE 877 C

Material Color: Metallic Silver



KAS Black

Spot Color: PANTONE Black C

Process Color: K 100%

인증마크 배경색상활용

Accreditation Mark Background
Color Versions

인증마크의 배경색상활용은 인증마크의 이미지를 어떠한 조건에서도 일관되게 표현하기 위한 색상활용 지침으로, 배경색상에 따라 인증마크를 표현할 수 있는 색상 범위를 예시한 것이므로 정확한 색상 표현이 유지될 수 있도록 세심하게 관리한다. 이 경우, 패턴이나 장식적 목적을 위해 명시성이나 명도대비가 약한 패턴형, 형압 표현 등을 제한적으로 허용한다.

	Primary Type	KAS Blue 단색표현	KAS Yellow 단색표현	KAS Dark Gray 표현	KAS Gold 표현	KAS Silver 표현	KAS Black 표현
KAS Blue Background							
KAS Blue Background							
KAS Yellow Background							
KAS Dark Gray Background							
KAS Gold Background							
KAS Silver Background							
KAS Black Background							
Grayscale							

인증마크 전용색상

Accreditation Mark - Color System

전용색상은 인증마크 커뮤니케이션의 핵심이 되는 기본요소로서 인증마크의 이미지를 잘 전달할 수 있도록 선택된 색상이다.

전용색상의 표현은 인쇄일 경우, 별색 인쇄를 원칙으로 하나 적용매체의 특성에 따라 4원색 프로세스 인쇄방식으로 표현할 수도 있다. 색상 표현에 있어 대체의 성격에 따라 색상 재현에 미세한 차이가 있을 수 있으나 예시된 색상에 가장 근접한 색상 표현이 되도록 한다.

Main Colors

KAS Blue



Spot Color



Process Color



C 100% + M 65% + K 10%


KAS Yellow



Spot Color



Process Color



M 45% + Y 100%

Sub Colors

KAS Dark Gray



Process Color: K 70%

KAS Gold



Printing or Metallic Gold

KAS Silver



Printing or Metallic Silver

KAS Black



Process Color: K 100%

인증마크 가로활용형

Accreditation Mark Variation -
Horizontal Type

인증마크 가로활용형은 인증마크와 인증기관, 인증코드 등을 동시에 표기하여 사용하는 활용형으로 예시된 기본 모듈을 바탕으로 적절한 타입을 선택 . 사용한다.

인증마크의 사용은 본 매뉴얼 CD-Rom에 수록된 원고용 파일을 출력하여 사용하는 것을 원칙으로 한다.

Module



Variation Type




인증마크 세로·기타활용형

Accreditation Mark Variation -
Vertical & Special Types

인증마크 세로 . 기타활용형은 인증마크와 인증기관, 인증코드 등을 동시에 표기하여 사용하는 활용형으로 예시된 기본 모듈을 바탕으로 적절한 타입을 선택 . 사용한다.
인증마크의 사용은 본 매뉴얼 CD-ROM에 수록된 원고용 파일을 출력하여 사용하는 것을 원칙으로 한다.

Vertical Type(& Module)

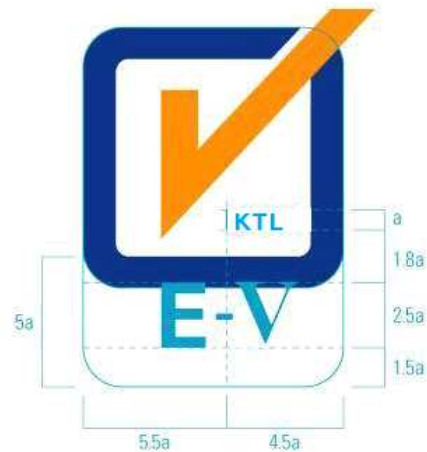

세로형 인증마크는
인증기관과 인증코드를
단독으로 표기할
경우에 한하여 예시된
1종만 사용

인증마크 최소공간규정

Accreditation Mark - Protected Area

인증마크의 효과적인 이미지 형성과 가시성을 높이기 위해서는 다른 외부요소가 침범하지 않는 최소한의 공간이 확보되어야 한다.

인증마크가 확보해야 할 최소한의 공간이므로 각종 매체에 적용할 경우 최소공간 내에 다른 요소나 복잡한 패턴 등이 침범하는 경우가 발생하지 않도록 주의한다.



최소공간 범위 내에 다른 요소가 침범하여 혼란을 초래하는 경우를 금지